



"Digital inputs filter"

1		1
2		1
3	Digital inputs filter	2
4		3
5		3
6	?	4
1	4

1

"Digital inputs filter" (, Advanced Serial Data Logger)

ADAM 6050, ICP-CON 7041 MOXA ioLogik E2210.

Ethernet RS232

DI15 16 (DI0)

16 (,), MS Access, MS Excel, DDE OPC.

MODBUS/TCP, ADAM, ICP-CON ASCII Data Parser. - MODBUS RTU,

2

Digital inputs filter :

: Windows 2000 SP4 , 32-x 64-x

5 MB

(), Advanced Serial Data Logger.

Microsoft Vista :


Program Files,

1. ,
2. ;
3. Windows Vista .

Google.

3 Digital inputs filter

1. (, Advanced Serial Data Logger),
 2. ;
 3. ;
 4. Windows;
 5. " " ;
- .1-2.
- " " " - " "

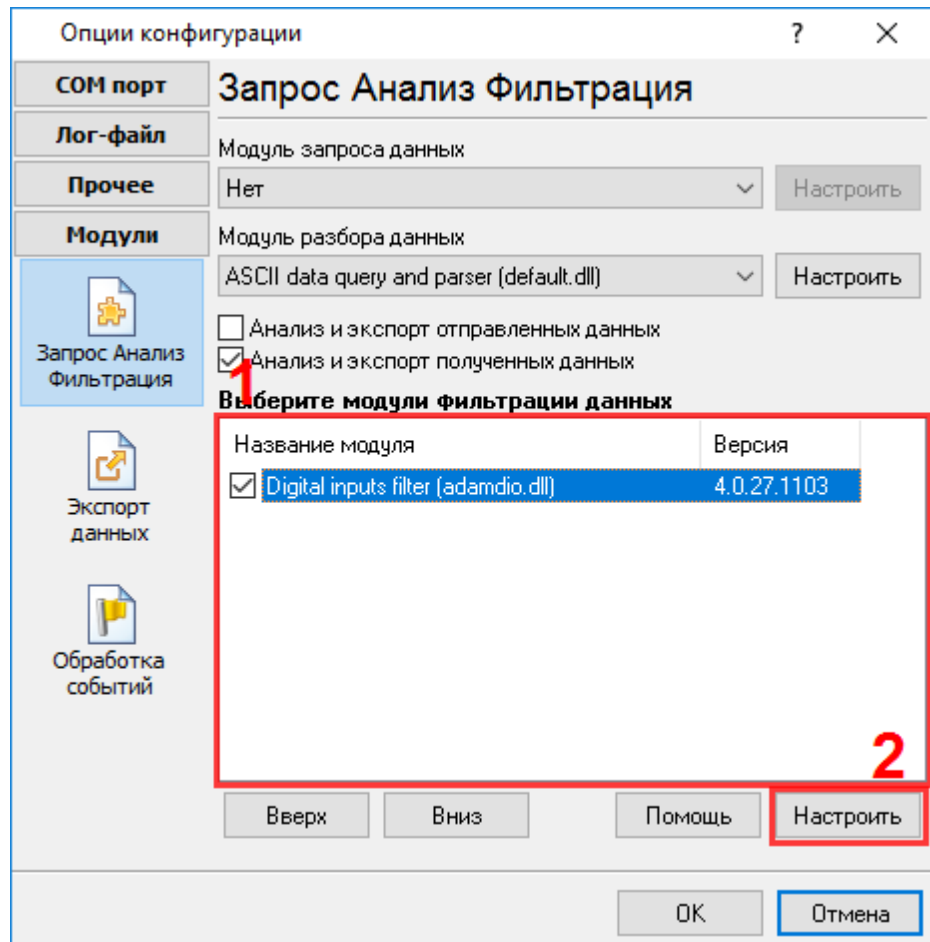

.1.

4

Plug-in -

Advanced Serial Data Logger

5

```
( . . 1).  
( . . 16).  
DIO-DI15.  
(null empty),  
DIO  
DIO,  
"  
"  
"  
"
```

Digital inputs filter 4.0.27 build 1103

Цифровой вход: DIO

Опции обработки

Сообщение когда сигнал переходит в состояние 1: Input ON

Сообщение когда сигнал переходит в состояние 0: Input OFF

Сообщение когда сигнал не изменился:

Исходное состояние триггера (при старте): Не определено

Замечание
 DI_MESSAGE - имя переменной для экспорта сообщения
 DI_MESSAGE_PIN - имя переменной для обозначения цифр. контакта

OK Отмена

.1.

6

?

6.1

"Plugins"

() –

%s [%s] –

(%s) –

%s. (%s) –

%s. (%s) –

(, . ,).

support@aggsoft.ru.

: , "%s"