



"GE Fanuc Automation PLC"

1		1
2		2
3	GE Fanuc Automation	
PLC		2
4		3
5		4
1	4
2	6
3	6
6	?	7
1	7

1

Fanuc Automation. (PLC) GE
 , CMM , SNP SNP-X CMM
 SNP GE Fanuc Automation. Series 90.
 SNP-X SNP.
 SNP, SNP-X SNP.
 CCM Series 90-70 Series 90-30 CCM.
 Series Six GE Fanuc.
 (CCM)

- Series GE Micro
- Series 90-30 311
- Series 90-30 313
- Series 90-30 331
- Series 90-30 341
- Series 90-30 350
- Series 90-30 360
- Series 90-70 731
- Series 90-70 732
- Series 90-70 771
- Series 90-70 772
- Series 90-70 781
- Series 90-70 782
- GE OPEN -
- Series Five
- Series Six CCM2,

• ;
 • ;
 • ;
 • ;
 •)
 : I, Q, G, M, S, SA, SB, SC, R, AI, AQ (

2

GE Fanuc Automation PLC :

: Windows 2000 SP4 ,

32-x 64-x

5 MB

(), Advanced Serial Data Logger.

Microsoft Vista :

Program Files,

- 1.
- 2.
3. Windows Vista

Google.

3

GE Fanuc Automation PLC

1. (, Advanced Serial Data Logger),


2. ;

3. Windows;

4. " " ;

5. " " ;

.1-2.

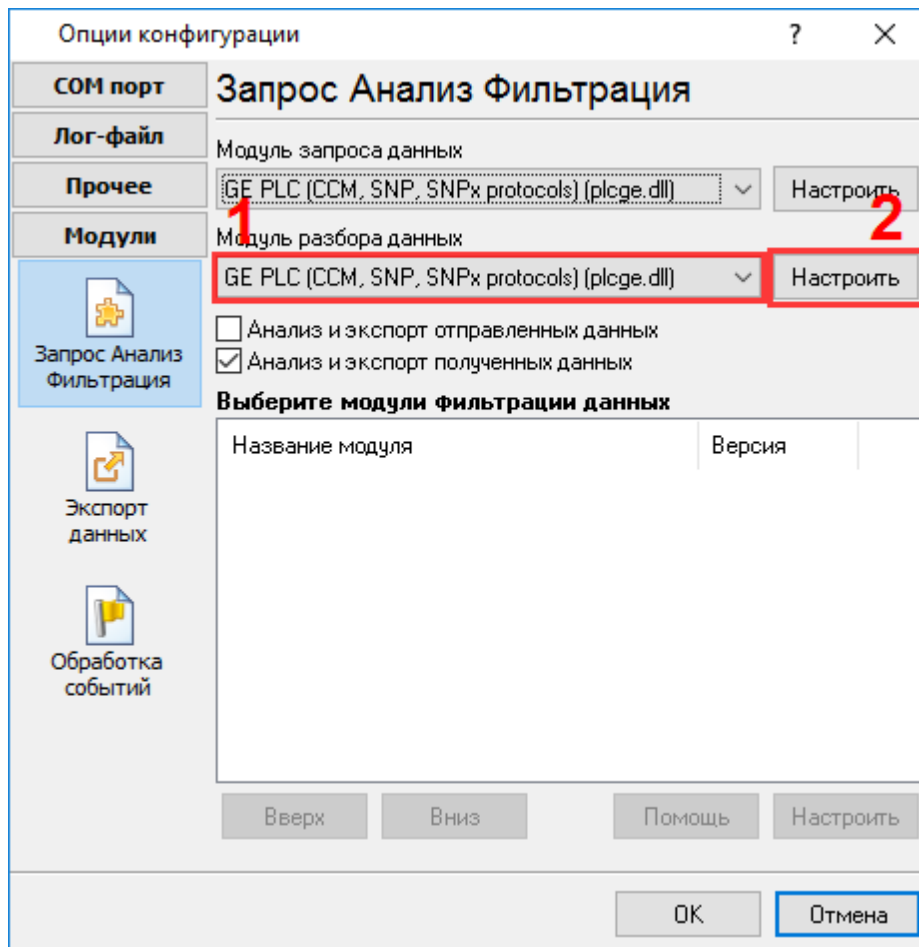

.1.

4

Plug-in -


Advanced Serial Data Logger

5

5.1

(.1). " " -> "

"OK".

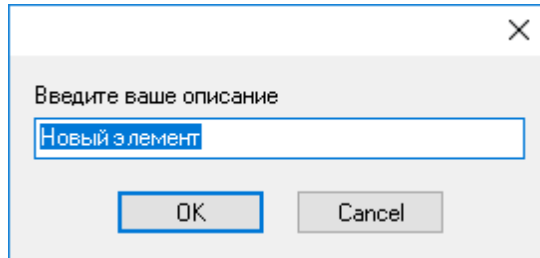

.1. .

(.2).

- - , ;
- - ;
- - ;
- 0 72. SNP SNP-X SNP ID: CCM (0-9, A-F);
- - ;
- - (,) %R1 0;
- - , ;
- (,) .
- - ;

GE PLC 4.0.20 build 1118

Протокол: SNP-X

Адрес источника: 1

Очередь запросов

Свойство	Значение
Request #1	
<input checked="" type="checkbox"/> Посылать запросы, иначе обрабатывать только ответы	
Адрес назначения	2
Память	Регистры (%R)
Адрес данных	0
Считать значений	4
Ожидание ответа (мс)	10000
Метод запроса	
<input type="radio"/> Однажды, при старте программы	
<input checked="" type="radio"/> Опрос	
Интервал (мс)	1000
Ед. измерения интерв...	
Элементы ответа	
Item #1	
Имя	ITEM1
Смещение	-1
Количество	1
<input checked="" type="checkbox"/> Добавлять счетчик к имени	
<input type="checkbox"/> Счетчик начинается с нуля	
Тип данных	Decimal, 8 bit
<input type="checkbox"/> Прямой, иначе обратный порядок байтов (только числа)	
<input checked="" type="checkbox"/> Число без знака, иначе со знаком (только десятичные числа)	
Действие ▾	
Минимальный интервал между пакетами данных (мс)	0

OK Отмена

.2.

5.2

<input type="checkbox"/> Метод запроса	
<input type="radio"/> Однажды, при старте программы	
<input checked="" type="radio"/> Опрос	
Интервал (мс)	5000
Ед. измерения интерв...	Миллисекунды

.1.

5.3

MODBUS

(CRC - cyclical redundancy check).

1-10

1-10

" (.1.).

[-] Элементы ответа	
[-] Voltage Va-n (V)	
Имя	VOLTAGE_VA_N
Смещение	0
Количество	1
<input type="checkbox"/> Добавлять счетчик к имени	
Тип данных	Single precision float, 32 bit
<input type="checkbox"/> Прямой, иначе обратный порядок байтов (только числа)	
<input type="checkbox"/> Число без знака, иначе со знаком (только десятичные числа)	
<input checked="" type="checkbox"/> Переставлять (наиболее значимый регистр первый) (только 32 и 64 бит...)	

. 1.

:

- -
- -
- -
- -
- -
- -

6

?

6.1

"Plugins"

()-

%s [%s] -

(%s) –

%s. (%s) –

%s. (%s) –

(,).

support@aggsoft.ru.

"%s"